



แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งค้อ

หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


(ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 150 มม. (6") ลึกเฉลี่ย 100.00 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายเกษมบุรี


- ขอเสนอ (งานที่ติดตั้งในอาคาร)
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งคอก หมู่ที่ 2 โดยชุดจะประกอบขนาด ๑๕๐ มม. (๕") ลึกเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ม. หรือ
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. มีระบบจ่ายโดยถังเก็บน้ำ
1. งานติดตั้งระบบประปาขนาด ๑๕๐ มม. (๕") ลึกเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.
จำนวน ๑ ชุด
 2. งานติดตั้งรางน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ ม. (๑๐๐ ซม.) จำนวน ๑ งาน
 3. งานติดตั้งท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ งาน
 4. งานติดตั้งท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ งาน
 5. งานติดตั้งท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ งาน
 6. งานติดตั้งท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ งาน
 7. งานระบบกรองน้ำดื่ม
จำนวน ๑ ระบบ
 8. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบราชการหรือกำหนด จำนวน ๑ ชุด

(ระบบที่ส่งมอบเป็นของเจ้าของและต้องส่งมอบคืนให้เจ้าของบ้าน)

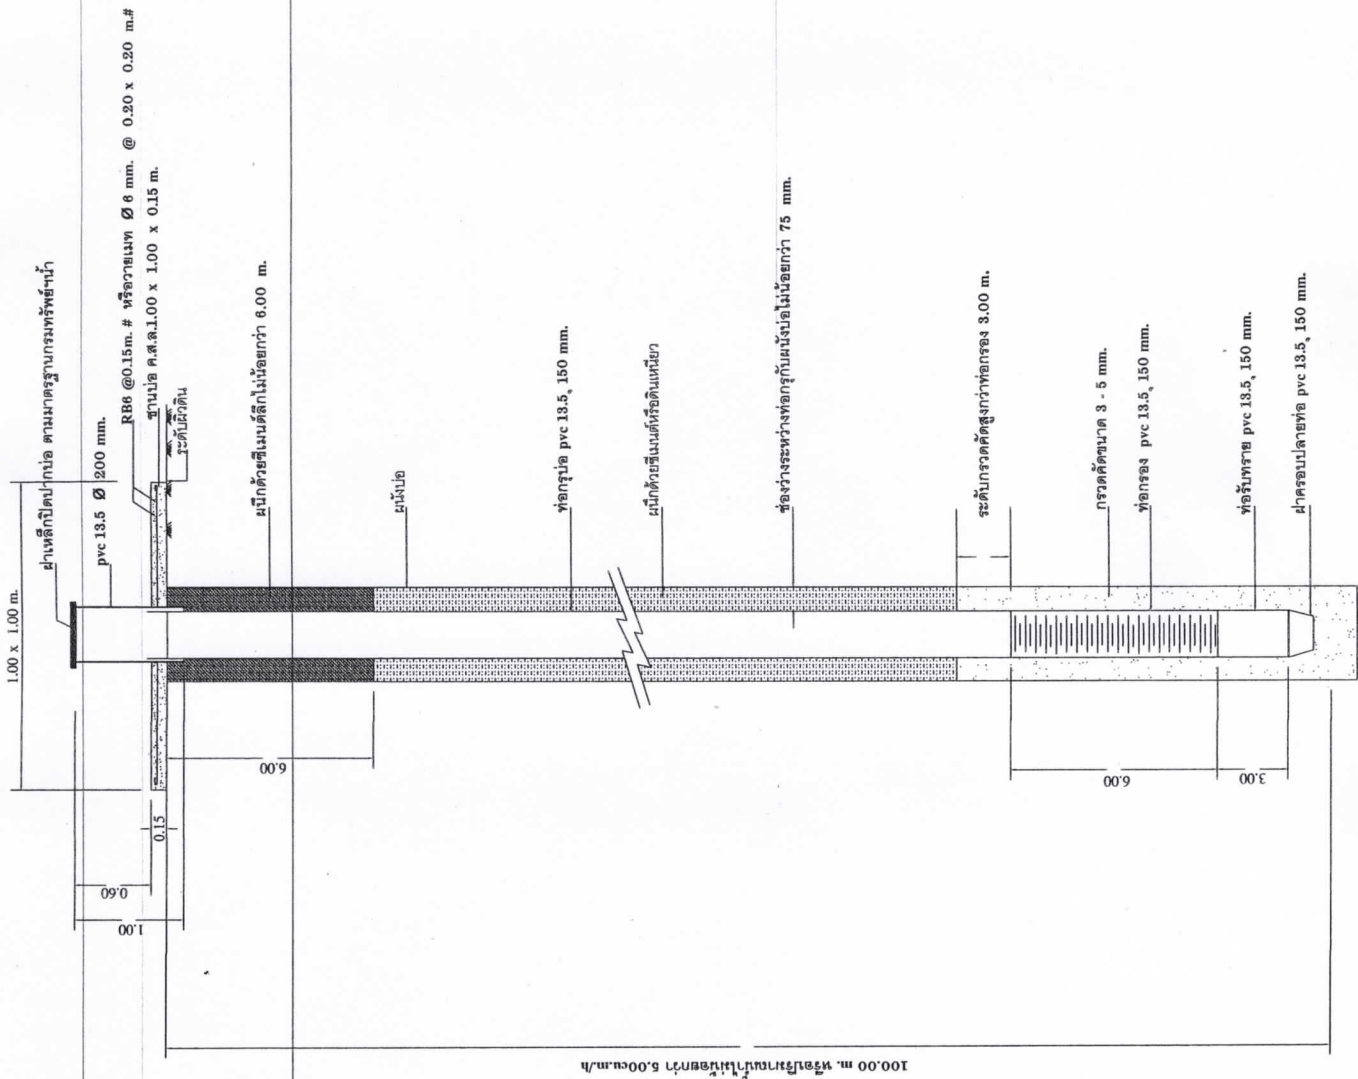

ภาพตัดป้อน้ำบาดาล

นายชาญบุณดี

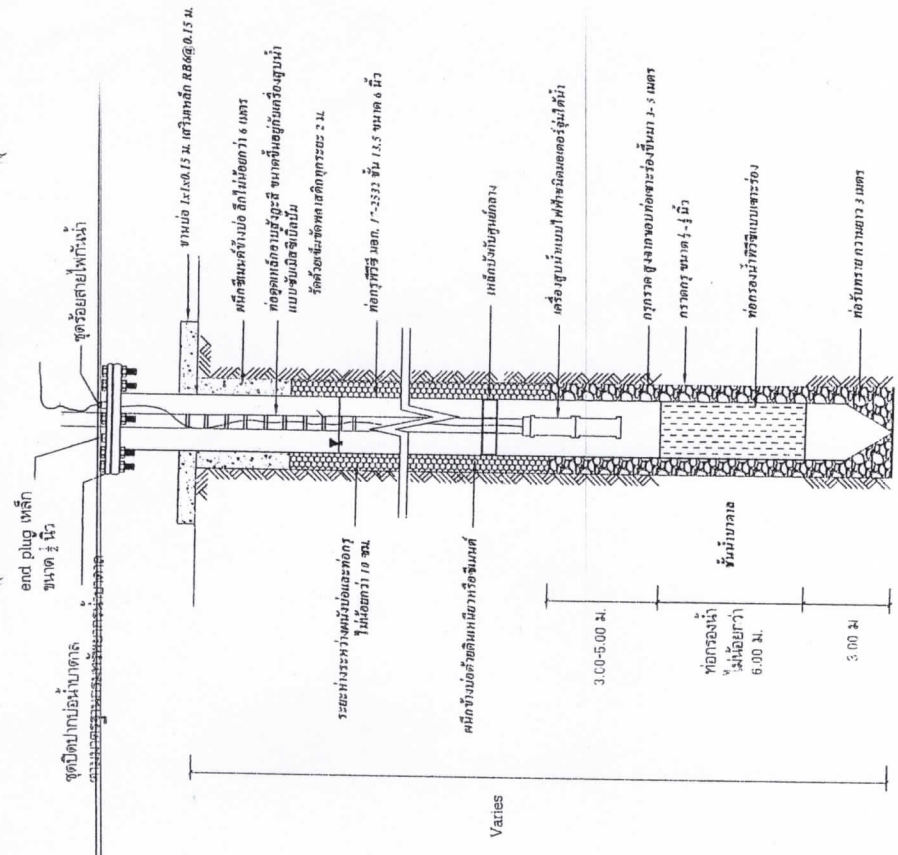


ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล (แบบมาตรฐาน)

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล (แบบมาตรฐาน)



เหล็ก RB 6 มม. @ 0.15 ม.
หรือ เหล็ก Wire Mesh Dia 6 มม. @ 0.20 ม.

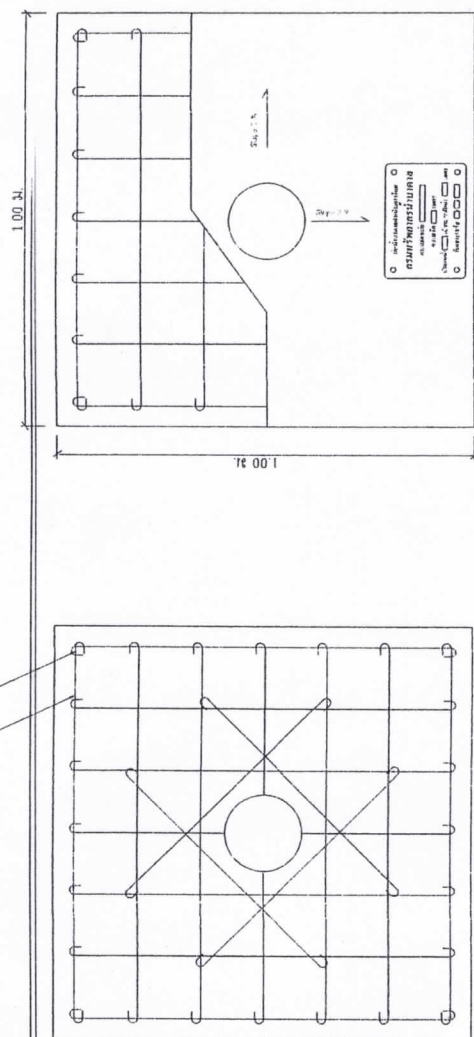

แบบจำลองการไหล

แบบสํานวนอํานาตาล(แบบมาตรฐาน)


ပြည်ထောင်စုများ


DRAWING BY : ผอ.กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านพังค้อ หมู่ที่ 2 โดยขุดเจาะบ่อขนาดขนาด Ø 150 มม. (6") ลึกเฉลี่ย 100.00 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./คน.

[illegible]

No. 11



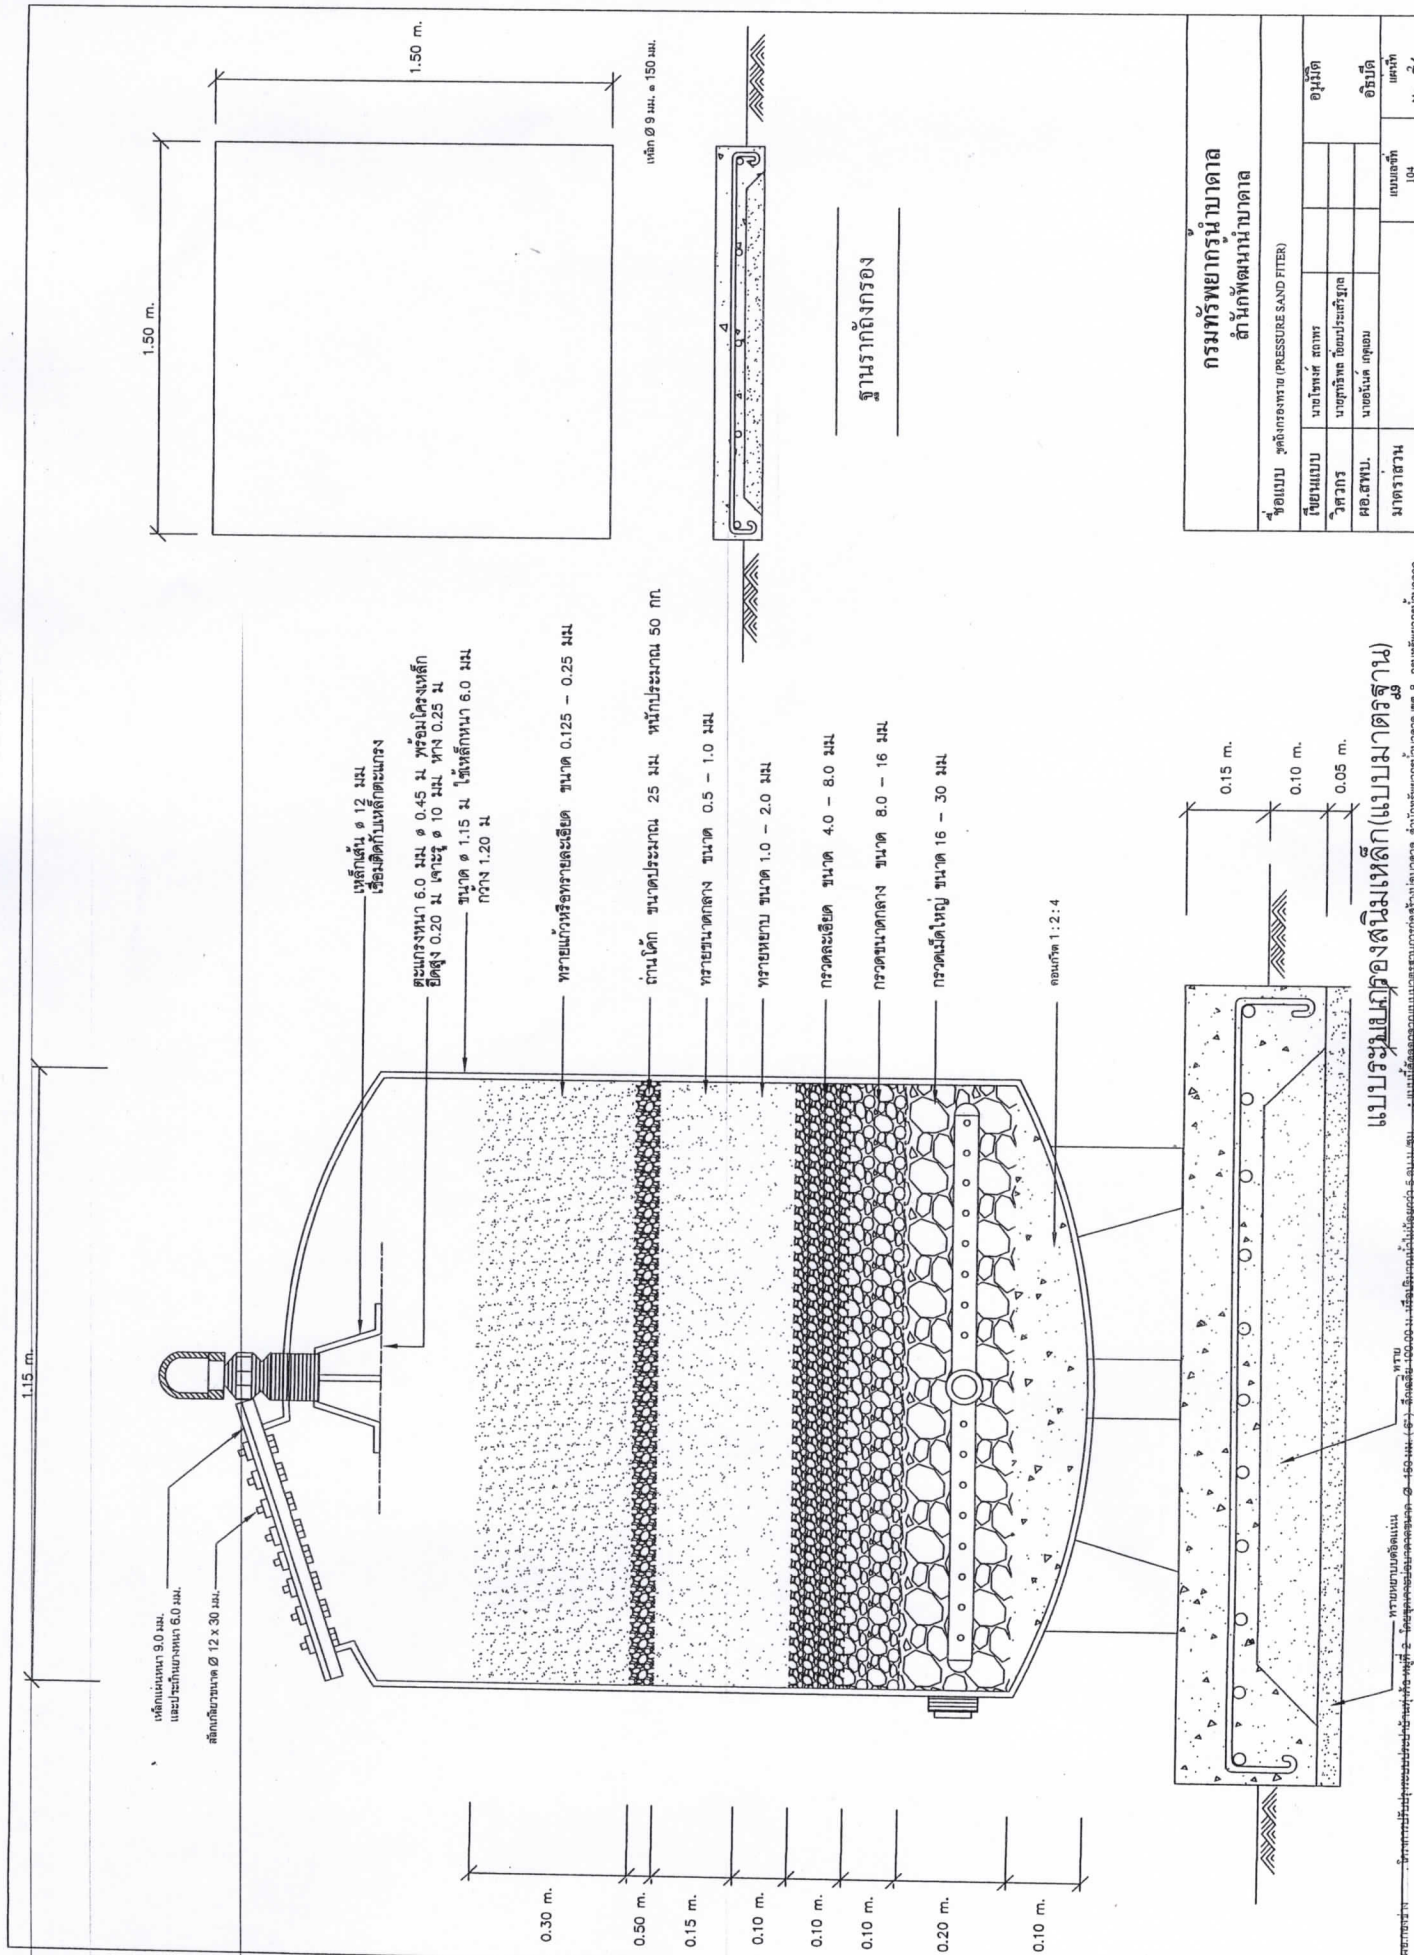


ฐานรากถังกกรอง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล					
สำนักพัฒนาบาดาล					
ชื่อแบบ ฐานกรองทราย (PRESSURE SAND FILTER)					
เขียนแบบ วิศวกร ผอ.สพ.บ. มาตรฐาน	นายโรจน์ สอนทร	อนุมัติ		อนุมัติ แต่เจ้า หมาย	2. 104
	นายสุวิทย์ นิยมประเสริฐกิจ				
	นายอนันต์ สุขอม				
	แบบฉบับ				

แบบร่างแบบก่อสร้าง (แบบมาตรฐาน)

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ป้ายอาคารสำหรับโครงการที่มีค่าตั้งแต่ 100,000.00 บาทขึ้นไป)

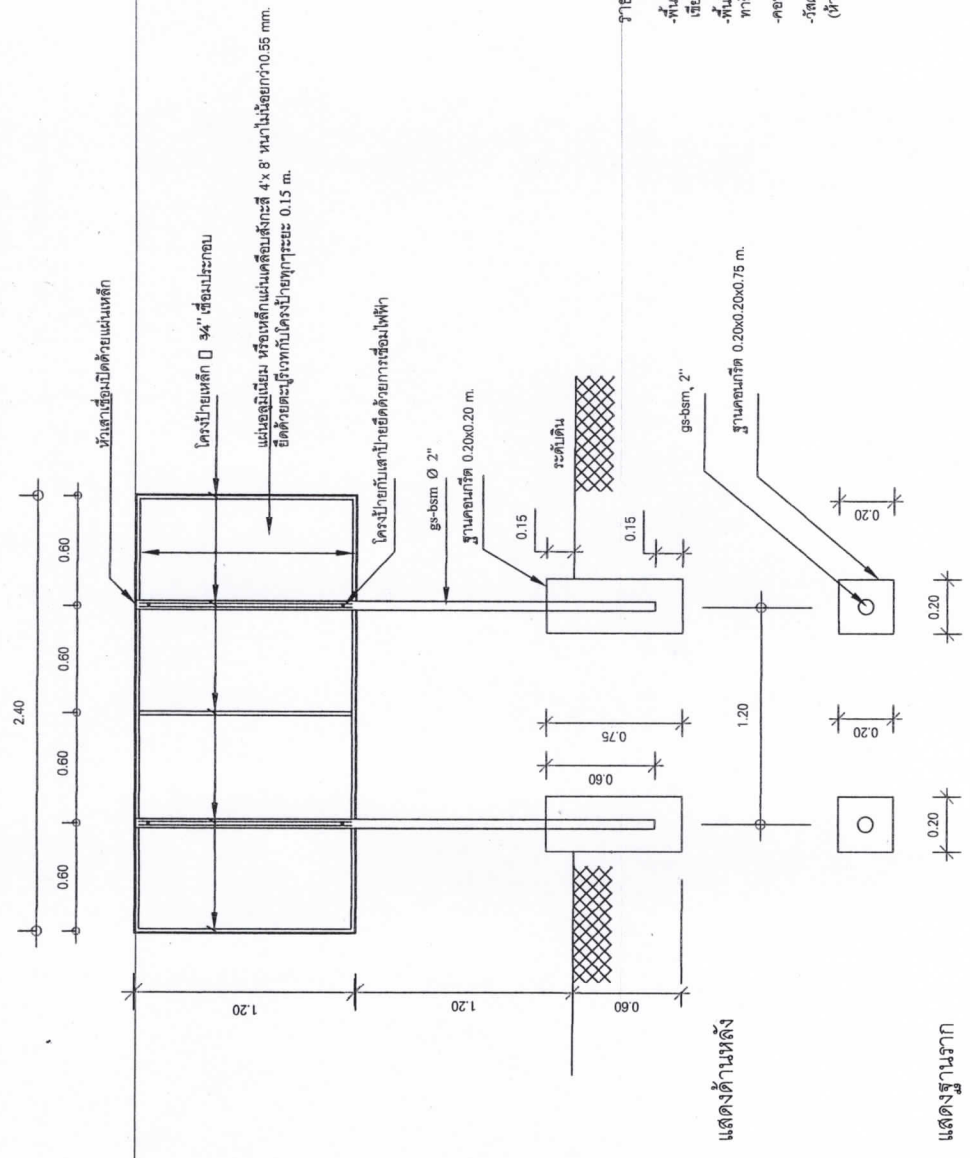

แผ่นอลูมิเนียม หรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 4 x 8" หน้าไม่น้อยกว่า 0.55 mm.

ตราหน่วยงาน

เส้นขอบสีขาว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพริง	
ชื่อโครงการ	
บริเวณงาน	
งบประมาณ	
กับเงินอุดหนุน	
กับเงินอุดหนุน	
ผู้รับจ้าง	1. 2. 3.
ผู้ควบคุมงาน	
งานก่อสร้างนี้	

แสดงด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

- พื้นป้ายและตัวหนังสือเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์สีทึบไม่ใส (พื้นหรือความไม่แน่นอน ไม่ใช้ติดแปะ) พื้นสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ข้อความและขนาดตามกำหนด
- พื้นป้ายด้านหลังพื้นสีเขียว เสป้าวย โครงป้ายทั้งหมดพื้นหรือทาสีเขียว
- คอนกรีตใช้ 1:2:4
- วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

หมายเหตุ
จะ ขอบเขต อาศัยการตรวจสอบเครื่องชั่งความยาวไปทำให้อาคารไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
คือการและการทำกันนี้ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ความหนาแน่นหรือวัสดุประสมจึงเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ

นายสมชาย ภูมิ
.....

